

9 消耗部品の交換方法

日々の作業を安定して能率的に行うために、作業前・作業後のメンテナンス・早い時期の消耗部品の交換をお勧めいたします。

以下の「消耗部品の交換方法」をよくお読みいただき、正しく作業を行ってください。




警告 消耗部品の交換やメンテナンスを行う時は、必ず電源プラグを手で持ってコンセントから抜き、作業を行ってください。プラグを差し込んだまま作業を行うと感電する危険性があります。



警告 取扱説明書に記載されている以外の間違った方法で交換すると機械が正常に働かないばかりか、感電や火傷をする危険性があります。



警告 消耗部品は必ず弊社指定の部品をご使用ください。指定外の部品を使用されると製品の性能が正しく発揮できないだけでなく、故障の原因にもなります。

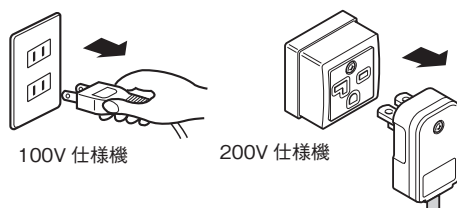


必ず電源プラグをコンセントから抜いた状態で作業を行ってください。


シール部の構造

シール部は下図の部品から構成されていますので、部品交換の時は順番を間違えないように取り付けてください。

1 片側加熱式

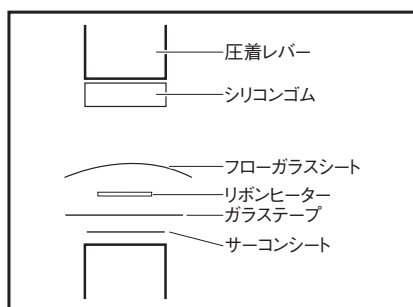

2 上下加熱式

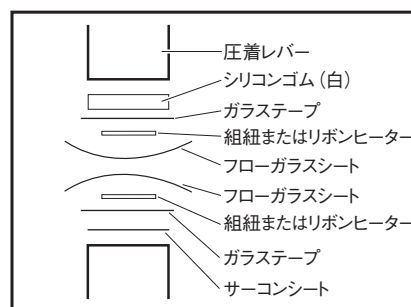

9-1 部品交換のための準備

● 各部品を交換する前に

各部品を交換する際は圧着レバーを持ち上げることで作業がしやすくなります。

方 法


圧着レバー中央の圧力調整ナットを左にいっぱい回して外します。

圧着レバーを持ち上げます。

圧力調整ナットを取り付ける時は、「10-1 シール圧力調整方法」の **注！** をご覧ください。



警告 圧着レバーを上上げると、マイクロスイッチケースの穴を細い棒状のもので押せばマイクロスイッチが ON 状態になりますので、絶対にしないでください。電源コードプラグがコンセントから抜かれていないとヒーターが加熱して火傷などをする危険性があります。（「9-7 マイクロスイッチの交換」の警告欄をご覧ください）

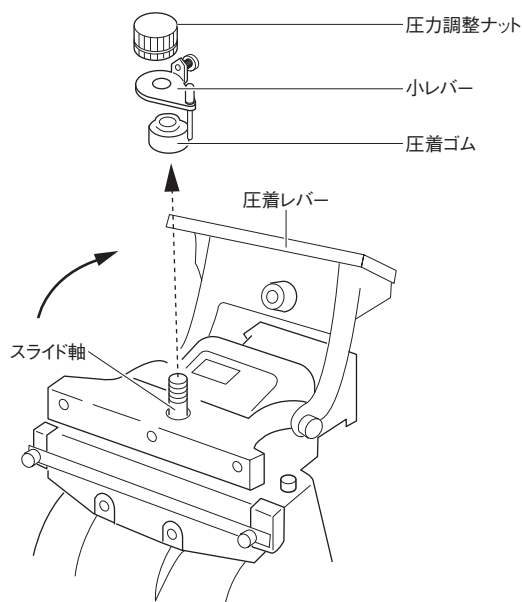

9-2 フローガラスシートのずらし方

【必 要 物】 はさみ、プラスドライバー


【交換の目安】 フローガラスシートが破れた、焦げた、シールが汚い等

フローガラスシートは単品販売、補修部品セット販売しています。

フローガラスシートは予備として巻取棒に 25 ～ 30cm 巻いてあります。

□ 下側フローガラスシート


- 1 手前 2 個の樹脂ナット (黒) を緩めて、フローガラスシート押さえ板 (下) (①) を外します。
- 2 フローガラスシート巻取棒 (②) が回せる程度に樹脂ナット (黒) 2 個を緩めて、フローガラスシートを矢印方向に引っ張り出してください。
- 3 フローガラスシートの不要部分をハサミで切り取ります。
- 4 フローガラスシートの端をフローガラスシート押さえ板 (下) (①) とフローガラスシート押さえ台の間に、フローガラスシート押さえ板 (下) (①) を樹脂ナット (黒) で固定します。
- 5 フローガラスシート巻取棒 (②) を回してフローガラスシートのたわみをなくしてください。
- 6 樹脂ナット (黒) を締めてフローガラスシート巻取棒押さえ金具 (③) でフローガラスシート巻取棒 (②) を固定してください。

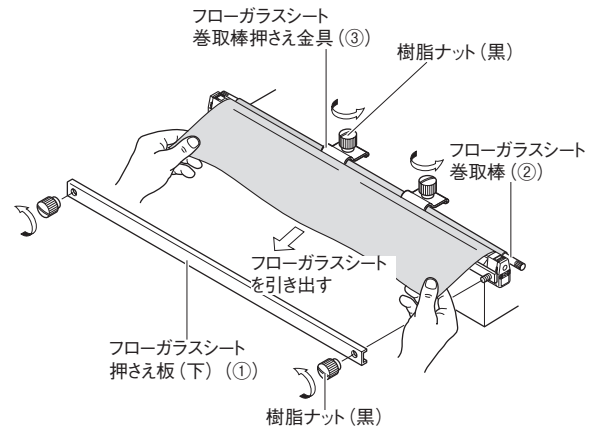

□ 上側フローガラスシート

(対象：FA-200、FA-300 シリーズの上下加熱式)


- 1 フローガラスシート押さえ板 (上) (④) を固定しているビスを緩めてフローガラスシートの端を出します。
- 2 フローガラスシート巻取棒が回せる程度にフローガラスシート巻取棒ブラケット (⑤) のネジを緩めてフローガラスシートを矢印方向に引っ張り出してください。
- 3 フローガラスシートの不要部分をハサミで切り取ります。
- 4 フローガラスシートの端をフローガラスシート押さえ板 (上) (④) と圧着レバーの間に、1 で緩めたビスを締めてフローガラスシートの端を固定します。
- 5 フローガラスシート巻取棒を回してフローガラスシートのたわみをなくしてください。
- 6 フローガラスシート巻取棒ブラケット (⑤) のネジを締めてフローガラスシート巻取棒を固定してください。

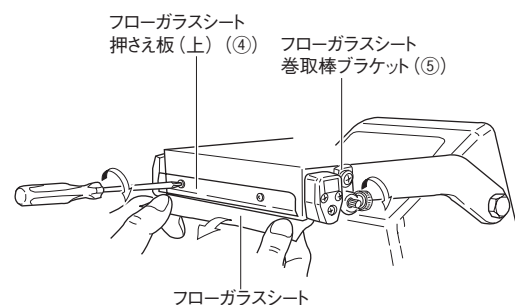

□ 上側フローガラスシート

(対象：FA-450、FA-600 シリーズの上下加熱式)

- 1 フローガラスシート巻取棒 (⑦) が回せる程度に
圧着レバー裏の 2 個の樹脂ナット (白) を緩めます。
- 2 フローガラスシート押さえ板 (上) (⑥) を止めて
いるビスを緩めてフローガラスシートの端を引き出
し、矢印の方向に引っ張り出してください。
- 3 フローガラスシートの不要部分をハサミで切り取り
ます。
- 4 フローガラスシートの端をフローガラスシート押さ
え板 (上) (⑥) と圧着レバーの間に入れ、2 で
緩めたビスを締めてフローガラスシートの端を固
定します。
- 5 フローガラスシート巻取棒 (⑦) を回してフローガ
ラスシートのたわみをなくしてください。
- 6 樹脂ナット (白) を締めてフローガラスシート巻取
棒押さえ金具 (⑧) でフローガラスシート巻取棒
(⑦) を固定してください。

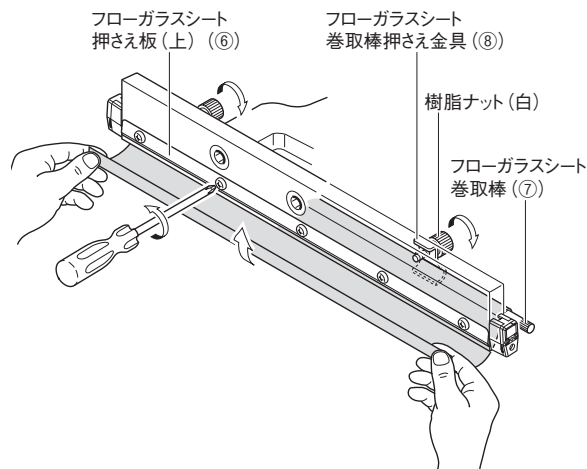


9-3 ヒーターの交換 (組紐・リボンヒーター共通)

【必 要 物】 プラスドライバー

【交換の目安】 凸凹が発生した (リボンヒーターのみ)、
ヒーターが切れた、シールが汚い 等
組紐・リボンヒーターは単品販売、補修部品セット販売
しています。

ヒーターを取り付けている電極は、右イラストのような部
品構成になっています。

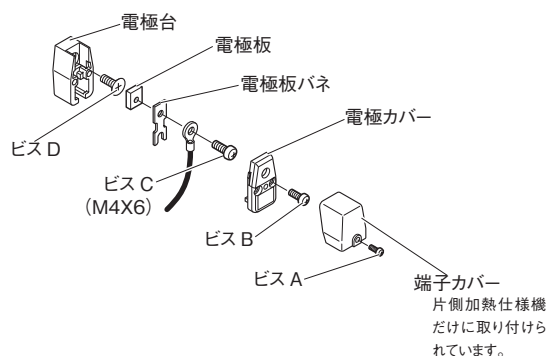

警告 もし誤って、ビス C を紛失した場合、ビス C
(M4x6) より長いビスを代用しないようにしてく
ださい。ビス C より長いビスを使用すると電極
台を固定しているビス D と接触して、ショートす
る危険性があります。

注意 ヒーター交換時はガラステープ、サーコンシート
の破損状況もかみらず確認し、傷んでいるよう
であれば同時に交換してください。
ガラステープ、サーコンシートが傷んでいてヒー
ターと製品またはフレームが直接接触すると
ショートする危険性があります。

MEMO ビスや電極カバーを紛失しない様に電極カバー
を外さないでヒーターを交換できる構造になって
います。

□ 下側ヒーター（対象：全製品）

注！ 工場出荷時、FA-200-10WK、FA-300-10WK、FA-450-10WK、FA-600-10WKには組紐ヒーターが取り付けられています。組紐ヒーターはリボンヒーターに交換可能です。上記以外の機種にはリボンヒーターのみを使用しています。



注！ 組紐ヒーターからリボンヒーターへ交換、またはリボンヒーターから組紐ヒーターへ交換した場合、同じ加熱時間でシール状態が異なる場合があります。シール状態を確認しながら適切な加熱時間に調整してください。

- 1 フローガラスシートを取り外します。（「9-2 フローガラスシートのずらし方」を参照してください。）
- 2 左右双方電極のビス A をプラスドライバーで緩めて端子カバーを外します。（右イラストは端子カバーを取り外した状態です。）
- 3 左右双方電極のビス B を緩めてヒーターが左右に張られていない状態にします。（電極カバーを取り外す必要はありません。）

注意 ビス B を緩めないと、ヒーターが左右に張られた状態のままになるのでヒーターを取り付ける際に適切に電極板と板バネの間にヒーター端子をセットできなくなります。

- 4 左右双方電極の電極カバーの穴にプラスドライバーを差し込み、ビス C を緩めるとヒーターを取り外すことができます。
- 5 新しいヒーターを取り付ける時は、電極の片方ずつ、電極板と板バネの間にヒーター端子を差し込み、電極からヒーターが浮かないようにヒーター端子を指で押さえたまま、ヒーター止めビス C をドライバーで押しながら締め付けて固定します。
- 6 3 で緩めたビス B を確実に締め付けヒーターが左右に張られた状態にします。（ビス B の締め付けが緩いとヒーターが左右に張られた状態にならずヒーターが損傷する原因になります。）
- 7 電極に端子カバーをビス A で固定してください。

注！ 下記イラストはリボンヒーターですが、組紐ヒーターでもヒーターの交換方法は同じです。

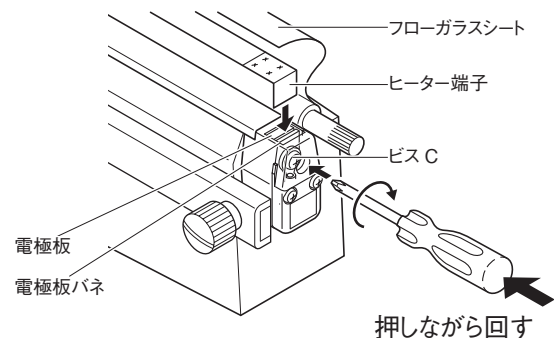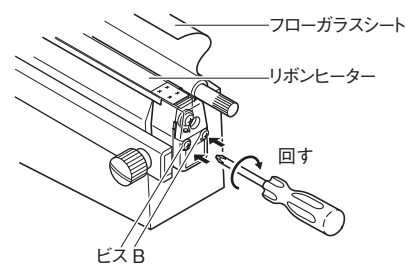

□ 上側ヒーター（対象：上下加熱式）

注！ 工場出荷時、FA-200-10WK、FA-300-10WK、FA-450-10WK、FA-600-10WKには組紐ヒーターが取り付けられています。組紐ヒーターはリボンヒーターに交換可能です。上記以外の機種にはリボンヒーターのみを使用しています。



注！ 組紐ヒーターからリボンヒーターへ交換、またはリボンヒーターから組紐ヒーターへ交換した場合、同じ加熱時間でシール状態が異なる場合があります。シール状態を確認しながら適切な加熱時間に調整してください。

- 1 上側のフローガラスシートを取り外します。（「9-2 フローガラスシートのずらし方」を参照してください。）
- 2 左右双方電極のビス B を緩めてヒーターが左右に張られていない状態にします。（電極カバーを取り外す必要はありません。）

注意 ビス B を緩めないと、ヒーターが左右に張られた状態のままになるのでヒーターを取り付ける際に適切に電極板と板バネの間にヒーター端子をセットできなくなります。

- 3 電極カバーの穴にプラスドライバーを差し込み、ビス C を緩めるとヒーターを取り外すことができます。
- 4 新しいヒーターを取り付ける時は、電極の片方ずつ、電極板と板バネの間にヒーター端子を差し込み、電極からヒーターが浮かないようにヒーター端子を指で押さえたままヒーター止めビス C をドライバーで押しながら締め付けて固定します。
- 5 2 で緩めたビス B を確実に締め付けヒーターが左右に張られた状態にします。（ビス B の締め付けが緩いとヒーターが左右に張られた状態にならずヒーターが損傷する原因になります。）

注！ 下記イラストはリボンヒーターですが、組紐ヒーターでもヒーターの交換方法は同じです。

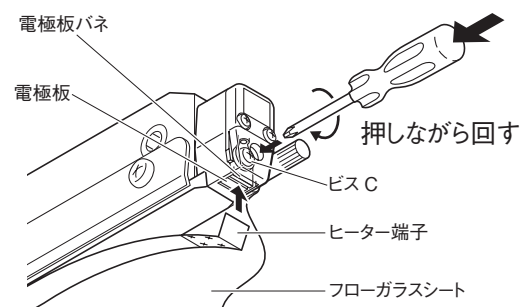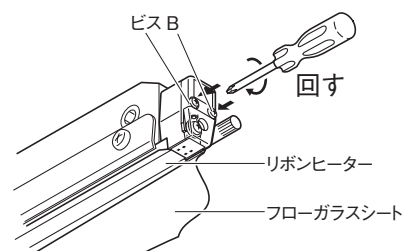

9-4 ガラステープ、サーコンシートの交換

【必 要 物】 はさみ、プラスドライバー


【交換の目安】 ヒーターがよく切れる、シールが汚い等
ガラステープ、サーコンシートは単品販売、補修部品セッ
ト販売しています。

- 1 「9-2 フローガラスシートのずらし方」「9-3 ヒー
ターの交換」をご覧ください、フローガラスシート、
ヒーターを取り除いてください。
- 2 ヒーター下側のガラステープとサーコンシートをき
れいにはがしてください。

注！ 粘着のりが残っている上にサーコンシ
ート、ガラステープを貼りますと、シール面
に悪影響をおこします。

- 3 新しいサーコンシートをシール部の長さより少し長
めに貼り付けます。(1枚)
- 4 ガラステープをサーコンシートの上に重ねて貼り
付けます。約 5mm ずつシール面の外側(電極
の上)から貼り付けてください。(1枚)

注！ ガラステープ交換の際に、サーコンシートのシ
ール受け板への貼り付け粘着力が低下してしま
ったらガラステープとともにサーコンシートも交換して
ください。

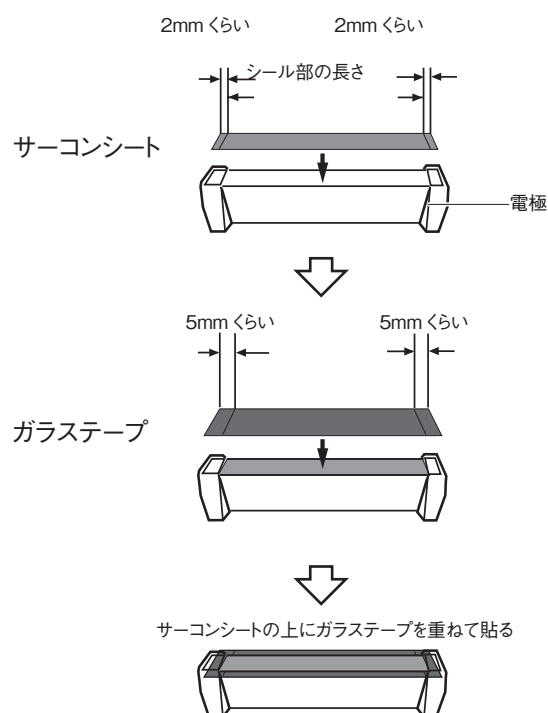

9-5 シリコンゴムの交換


【必 要 物】 アルコール (エタノール)

【交換の目安】 シールが汚い等

シリコンゴムは単品販売、補修部品セット販売しています。

- 1 シリコンゴムを取り去ります。
- 2 圧着レバーの金属部に残った粘着のりをアルコール (エタノール) を使って拭きとります。
- 3 新しいシリコンゴムを端から順に丁寧に貼ってください。

注！ シリコンゴムは貼り直しができません。

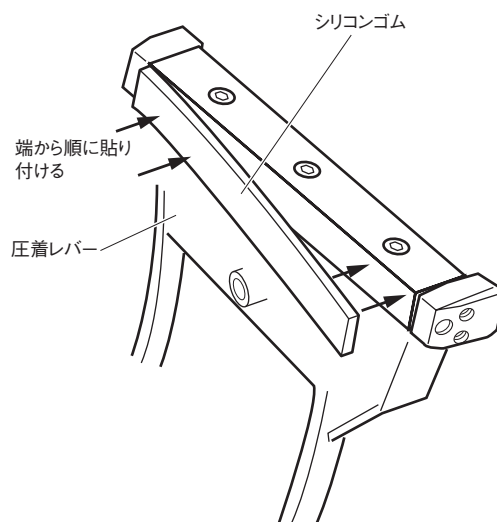

9-6 圧着ゴムの交換

【必 要 物】 特になし

【交換の目安】 圧着ゴムの衝撃緩衝部の高さが2mm以下になった場合 (新品の場合は3mm あります)


圧着ゴムは単品販売しています。

定期的に圧着ゴムの衝撃緩衝部の減りを点検してください。

「9-1 部品交換のための準備」に掲載している方法で圧着レバーを上げると、圧着ゴムが外れます。

警告 圧着ゴムは新品の場合、衝撃緩衝部の高さが3mm あります。長期間の使用で圧着ゴムがすり減り、衝撃緩衝部が2mm 以下になるとシーラーの加圧力が増大して、誤って指などを挟んだ場合、過大な加圧力が加わる恐れがあります。

製品の使用前などに圧着ゴムのチェックを行い、衝撃緩衝部が2mm 以下になった場合は必ず圧着ゴムの交換を行ってください。

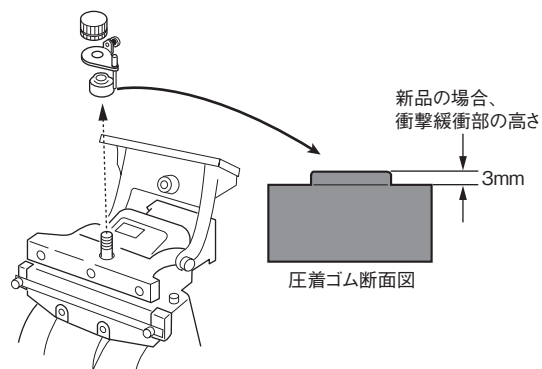

9-7 マイクロスイッチの交換

【必 要 物】 プラスドライバー

マイクロスイッチは単品販売しています。

警告 マイクロスイッチの交換は必ず電源コードをコンセントから抜いた状態で行ってください。

- 1 「9-1 部品交換のための準備」をご覧ください、圧着レバーを上げてください。
- 2 共通フレームに固定しているマイクロスイッチケースのビスを緩めてマイクロスイッチケースを共通フレームから外します。
- 3 マイクロスイッチケースにマイクロスイッチを固定しているビスを緩めて、マイクロスイッチケースからマイクロスイッチをとり外します。
- 4 マイクロスイッチに配線を固定しているビスを緩めて配線を取り外します。

取り付け





- 5 「12 配線図」及び右イラストをご覧ください、新しいマイクロスイッチに4で外した配線を接続してください。

警告 マイクロスイッチの配線の接続を間違えるとタイマーユニットなどを破損する危険性があります。

トライアックの接続については、タイマーユニットに表示シールを貼ってあります。

- 6 3で外したマイクロスイッチケースへマイクロスイッチをビスで固定します。マイクロスイッチケースの取り付けビス穴は右イラストでご確認ください。
- 7 マイクロスイッチケースを2で外した共通フレームへ取り付けてください。
- 8 1で外した圧着レバーなどを元の状態に戻してください。

警告 マイクロスイッチを細い棒状のものなどで押してON状態にすることは大変危険です。

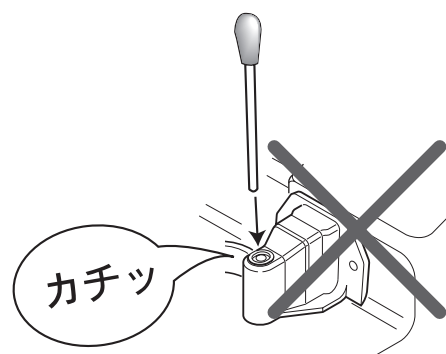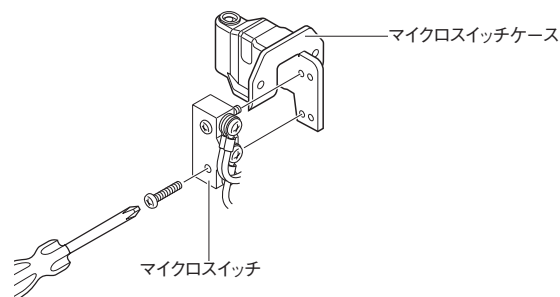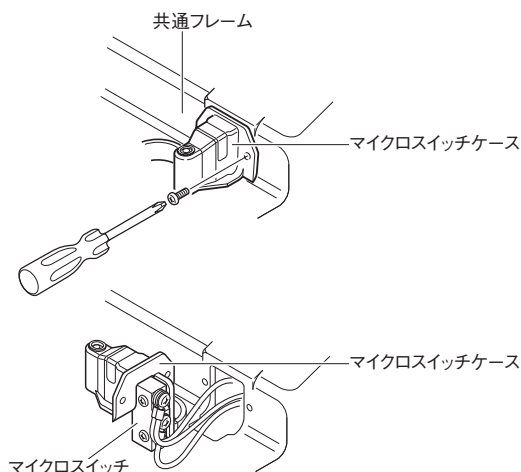


10 各部の調整方法

10-1 シール圧力調整方法

シール圧力調整ナットに表示されている「袋の厚さ」を小レバーの目盛り指針に合わせて調整します。

- 1 圧力調整ナット固定ビスを緩めます
- 2 圧力調整ナットを回して使用される包材の厚みを圧力調整ナットのシールに記載されている数値に合わせてください。(圧力調整ナットは右方向にいっぱい回すと「0.1mm 以下」の位置で止まります。その後、左に回して調整してください)
- 3 調整が済んだ後は必ず固定ビスで圧力調整ナットを固定してください

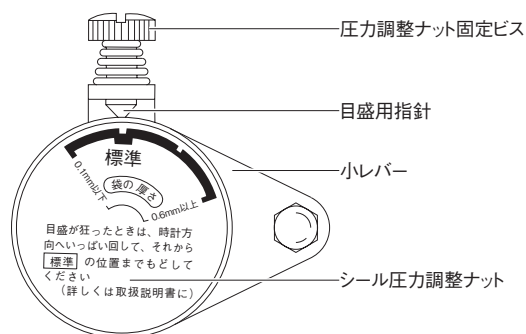

警告 厚い袋を使う時に右方向(薄い包材に対応させる方向)に回し過ぎた状態で使用するとシール不良の原因となったり、ソレノイドの吸引力が落ちてマイクロスイッチが入らなくなり圧着レバーが降りたままの状態になったりします。また、過大な加圧力がかかり大変危険ですので下記の **注!** をよくお読みいただき、調整ナットのシールに記載している赤色の範囲内にセットして使用してください。

注意 反対に薄い袋を使う時に左方向(厚い包材に対応させる方向)に回し過ぎた状態で使用すると圧着レバーの昇降音が大きくなります。




- 注!**
- 圧力調整ナットを緩め過ぎた時
 - 部品交換の際、圧力調整ナットを緩めて外した時
- 圧力調整ナットを時計(右)方向に止まるまでいっぱい回すと「0.1mm 以下」の目盛りで止まります。その後包材に合わせて目盛りの指針を合わせてください。通常は「標準」の位置で使用します。

袋の厚さが 0.6mm 以上の場合

0.1mm ~ 0.5mm の場合

0.1mm ~ 0.2mm の場合

0.1mm 以下の場合

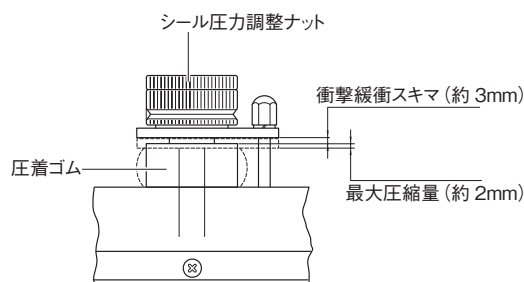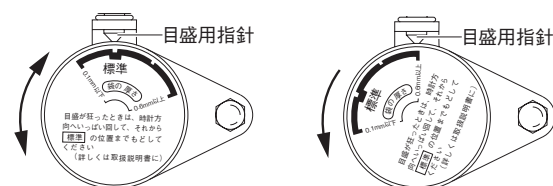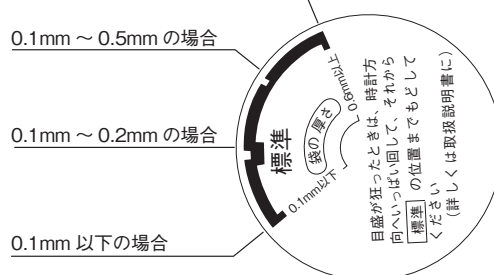

10-2 テーブルスイッチ板の押圧調整方法

対象：シール長さ 200mm、300mm の製品

袋の内容物が重い場合は、テーブルスイッチ板に袋を載せただけでスイッチが入ってしまいます。そのような場合はテーブルスイッチ板裏の押し圧調整ネジを回して強弱を調整してください。

